



强钢冲洗器



24冲洗强度调节器详图

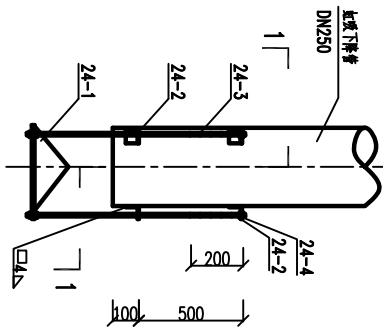


1-1剖面

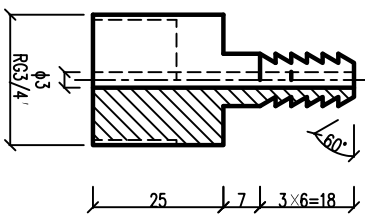


22透明水位管


序号	名称及规格	材料	单位	数量	附注
22-1	透明水位管DN10	塑料	m	3	
22-2	24位管组	3#钢	只	2	
22-3	30°弯头DN20	白铁	只	2	
22-4	镀锌DN20长100	白铁	节	2	

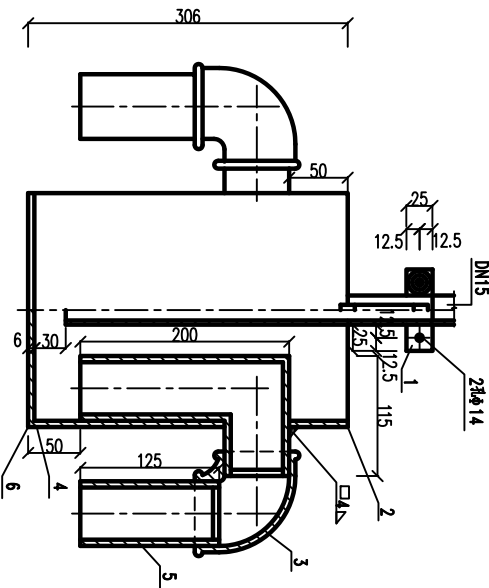


2-2剖面

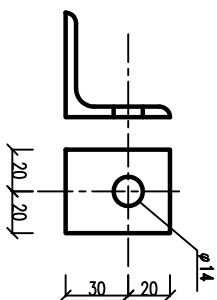

24-2角钢

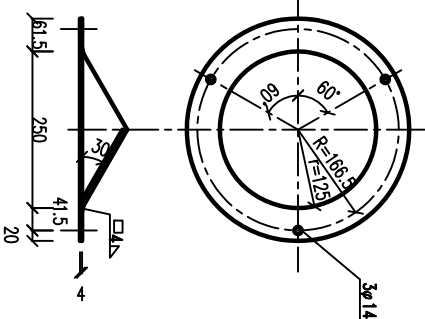

24-1锥形挡板

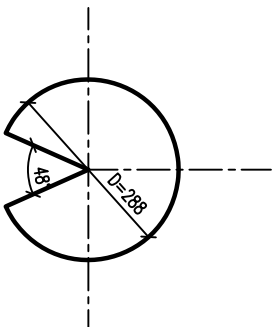


挡板锥体展开图


序号	名称	规格	材料	单位	数量	附注
24	冲洗强度调节器	DN25	3#钢	只	2	
24-1	锥形挡板	厚4	3#钢	块	1	
24-2	角钢	∠50×50×5	3#钢	块	6	
24-3	调节螺钉	φ10 长850	3#钢	颗	3	
24-4	螺母	M10	3#钢	只	6	

材料表

序号	名称	规格	材料	单位	数量	附注
1	主板	25×4 长85	3#钢	块	2	0.07 0.14
2	斗壁	φ200×300 厚4	3#钢	个	1	6 6
3	管头	DN=50×90°	白铁	个	2	1 2
4	文接	φ12 长173	3#钢	颗	2	0.16 0.32
5	白铁管	DN50 长390		块	2	1.90 3.80
6	斗底	φ208 厚6	3#钢	块	1	1.52 1.52
7	螺栓	M10 长30	3#钢	只	2	0.03 0.06
8	螺母	M10	3#钢	只	2	0.01 0.022
9	油圈	φ10	3#钢	只	2	0.008 0.008

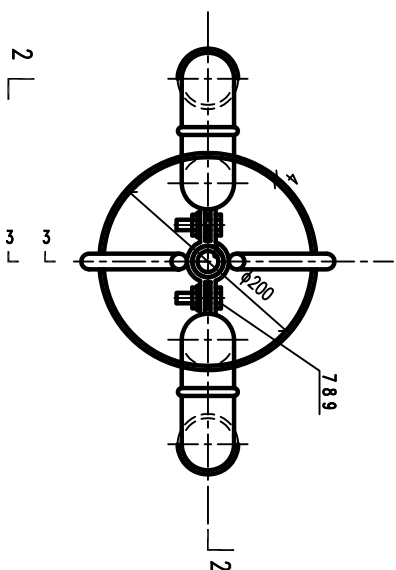

虹吸破坏斗平面图

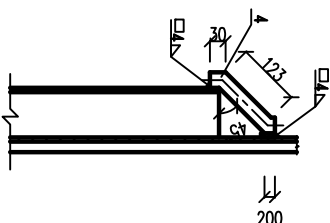

3-3剖面

- 说明：
- 1、图中尺寸以mm计。
 - 2、本图重量以kg计。
 - 3、强钢冲洗器中的压力水管方向应按图中所示，与抽气管安装在同侧。

阳新县恒博水利建筑勘测设计院				设计号	
设计号:176005-5b				比例	
项目				图号	
工程名称				图号	
重力式无压涵洞				图号	
冲流强度调节器详图及虹吸				图号	
强钢冲洗器、水位管、				图号	
冲流强度调节器详图及虹吸				图号	
破环斗装配图				图号	
设计				日期	
审核					
校核					