




检修孔平面图

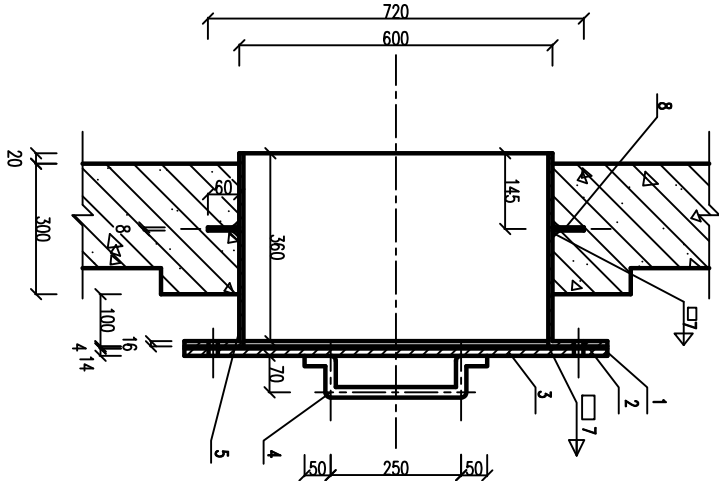

2-2

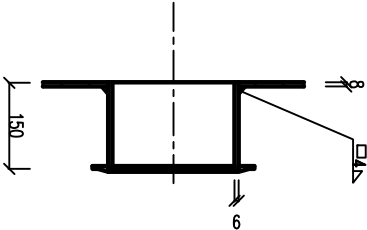

编号	名称	数量	单位	备注
11	DN200管	2	4.8	

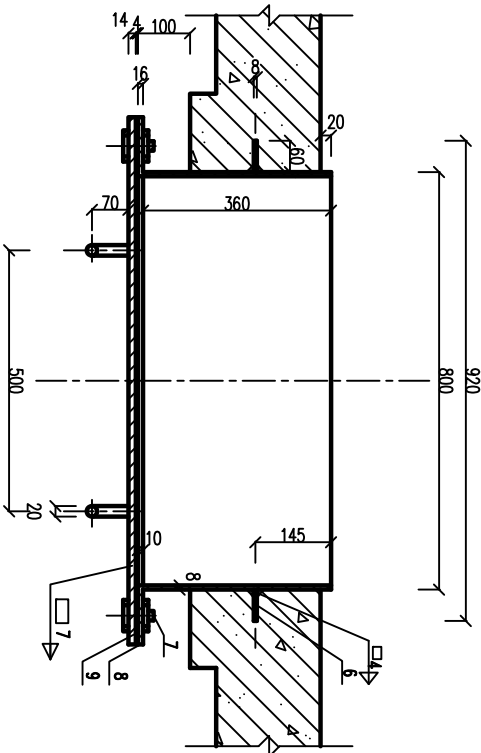

1-1

材料表					备注
编号	名称	材料	数量	重量(kg)	
1	法兰	A3	1	33	
2	垫圈	A3	1	6	
3	人孔盖	A3	1	73	
4	手轮	A3	2	1.2	
5	人孔筒	A3	1	52	
6	螺栓	A3	1	8.6	
7	六角螺栓	A3	14	0.12	M16×60
8	螺母	A3	14	0.034	M16
9	垫圈	A3	14	0.014	φ16

说明：  
1、本图尺寸以mm计。  
2、焊接符号及要求按GB985-67。

阳新县恒博水利建筑设计院				项目	设计号
设计号:176005-5b				工程名称	比例
审批	设计	CAD	制图	重力式无侧限池	图号
校核				材料表及材料表	日期